





Septembre 2022

# Le prix de l'eau potable en Loir-et-Cher

Prix de l'eau potable en 2020 par commune

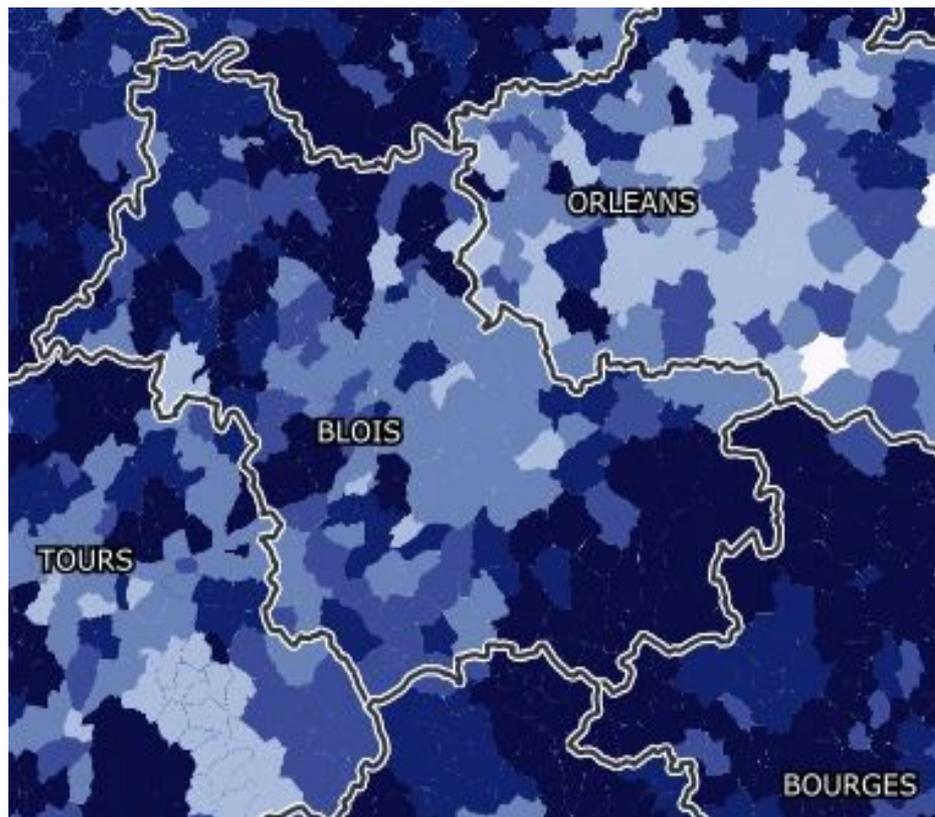

Source : BDNE

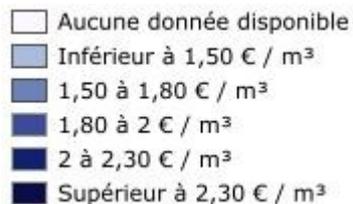


## Le prix de l'eau potable en Loir-et-Cher : 2,05 € en 2020 contre 1,98 € en 2019

Le prix moyen de l'eau pour une facture type de 120 m<sup>3</sup> en 2020, s'établit à 2,05 € contre 1,98 € par m<sup>3</sup> en 2019 en Loir-et-Cher soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2019. Au niveau national, le prix moyen de l'eau est de 2,11 € par m<sup>3</sup> en 2020, en hausse de 1,44 % par rapport à 2019.

**Prix moyen de l'eau en Loir-et-Cher (facture type 120m<sup>3</sup>, prix ramené à 1m<sup>3</sup>)**

année	2019	2020
Prix moyen	1,98 €/m <sup>3</sup>	2,05 €/m <sup>3</sup>
Prix le plus faible	1,24 €/m <sup>3</sup> (SIAEP Landes-le-Gaullois)	1,18 €/m <sup>3</sup> (SIAEP Landes-le-Gaullois)
Prix le plus élevé	3,73 €/m <sup>3</sup> (SIAEP Saint-Gourgeon)	3,62 €/m <sup>3</sup> (SIAEP Saint-Gourgeon)

Répartition de la population selon le mode de gestion

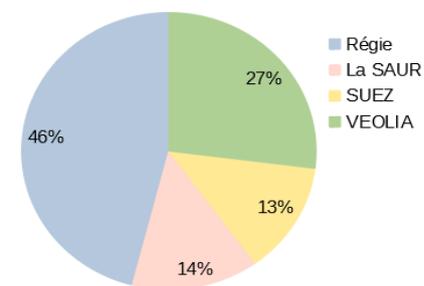


**Prix moyen de l'eau en Loir-et-Cher (facture type 120m<sup>3</sup>)**

Tranches de prix (en €/m <sup>3</sup> )	[1,24 à 1,49]	[1,50 à 1,99]	[2,00 à 2,49]	[2,50 à 2,99]	[3,00 et plus]
Services ( en 2020)	8,1%	43,1%	30,1%	13,8%	4,1%
Services ( en 2019)	9,2%	41,6%	30,0%	16,7%	2,5%

Source : SISPEA

# Le prix de l'eau potable en Loir-et-Cher en 2020

## Rendement moyen du réseau AEP par commune

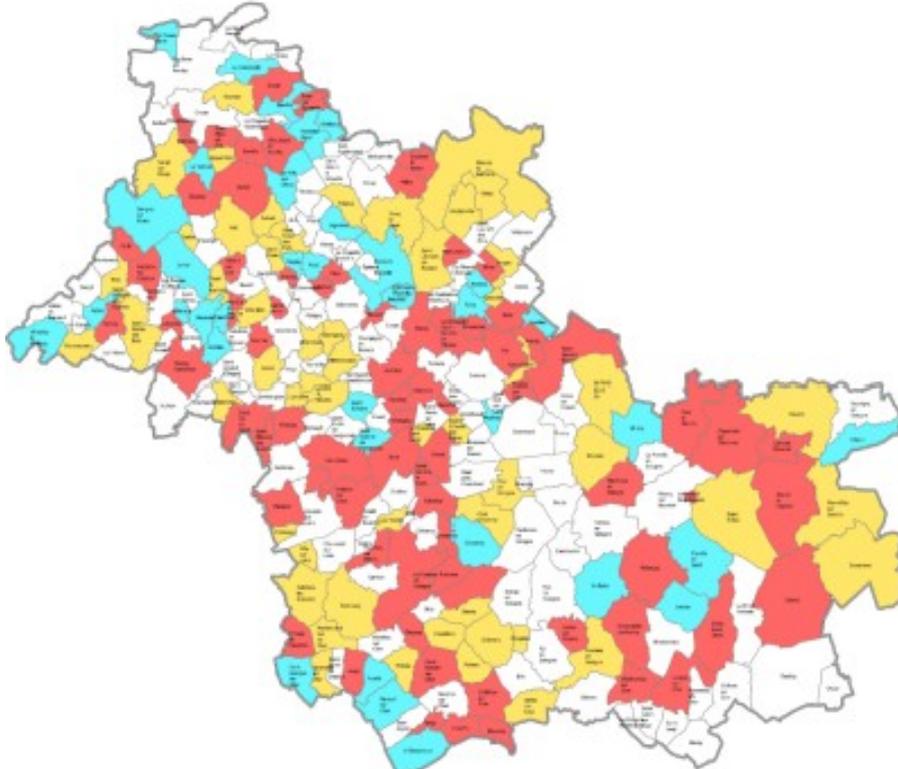

rendement moyen en Loir-et-Cher : 83 %

## Evolution de la gestion des collectivités

Dans le Loir-et-Cher, les contrats d'affermage sont passés auprès de trois acteurs: Veolia, Suez, Saur. Vend'ô a été assimilé à Suez pour des facilités de comparaison avec les années antérieures.

Blois n'a pas renouvelé son contrat avec Veolia. La ville de Blois est passé en régie en janvier 2017.


Le SIAEPA Saint-Aignan – Seigy est passé de régie en affermage en 2016 avec la Saur.

- **En 2020, le rendement moyen du réseau AEP est de 83 % dans le Loir-et-Cher contre 80 % au niveau national.**

## 2020

	SAUR	SUEZ (yc VENDÔ)	VEOLIA	Régie	Loir-et-Cher
<b>Population</b>	<b>47 160</b>	<b>45 126</b>	<b>92 144</b>	<b>160 500</b>	<b>344 943</b>
en %	14	13	27	47	100
<b>Services</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>62</b>	<b>123</b>
en %	15	14	20	50	100


## Evolution du prix de l'eau potable

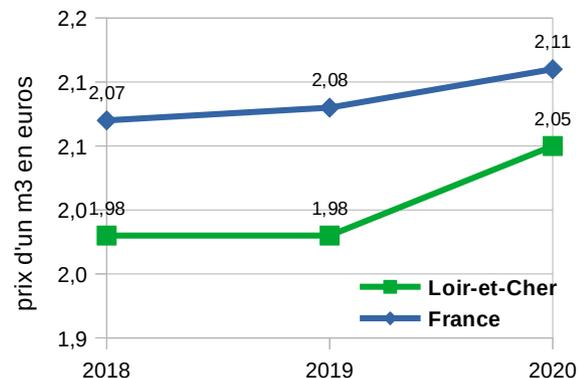


2020	
Prix moyen	2,05 €/m³
Prix le plus faible	1,18 €/m³ (SIAEP Landes-le-Gaullois)
Prix le plus élevé	3,62 €/m³ (SIAEP Saint-Gourgeon)

# Le prix moyen de l'assainissement collectif en Loir-et-Cher : 2,20 € par m<sup>3</sup> en 2020

## Prix l'assainissement en 2020

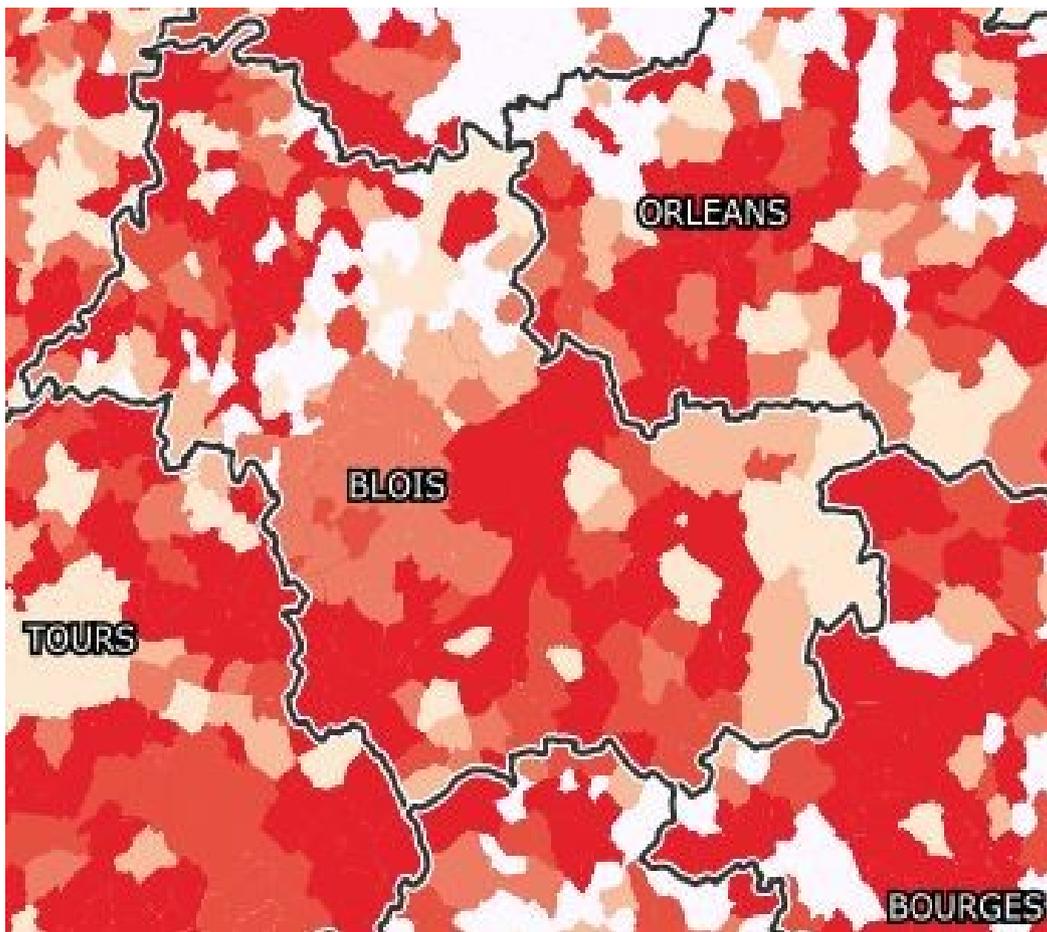

Source : BDNE

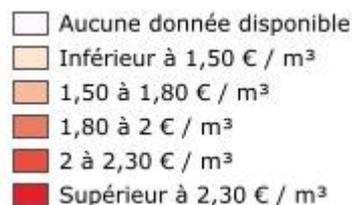

- Le prix moyen de l'assainissement collectif en Loir-et-Cher s'établit à 2,20 € en 2020 contre 2,18 € en 2019 par m<sup>3</sup> pour une facture type de 120m<sup>3</sup> soit une hausse de 0,92 %.
- Au niveau national, le prix moyen de l'assainissement est de 2,19 € en 2020 contre 2,09 € en 2019.
- Globalement le prix de l'assainissement collectif (AC) est supérieur à celui de l'eau potable. Les particularités locales (topographie, durée de step limitée, investissement dans le réseau, études patrimoniales, échancier de remboursement à honorer...) font que les budgets d'investissement et de fonctionnement sont plus conséquents pour l'AC.

## Evolution du prix de l'assainissement



	2018	2019	2020	Evo.2019/2018	Evo 2020/2019
Loir-et-Cher	2,16 €	2,18 €	2,20 €	0,93 %	0,92 %
France	2,06 €	2,09 €	2,19 €	1,46 %	4,78 %

## Loir-et-Cher

	2019	2020
Prix moyen	2,18 €	2,20 €
Prix le plus faible	0,45 € Montrouveau	0,67 € Montrouveau
Prix le plus élevé	4,38 € Coudes	4,38 € Coudes

# Hausse sensible de la facture d'eau

## Prix global de l'eau en 2020

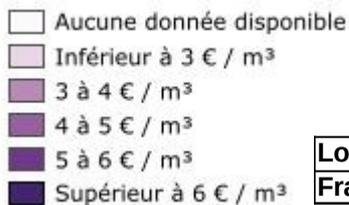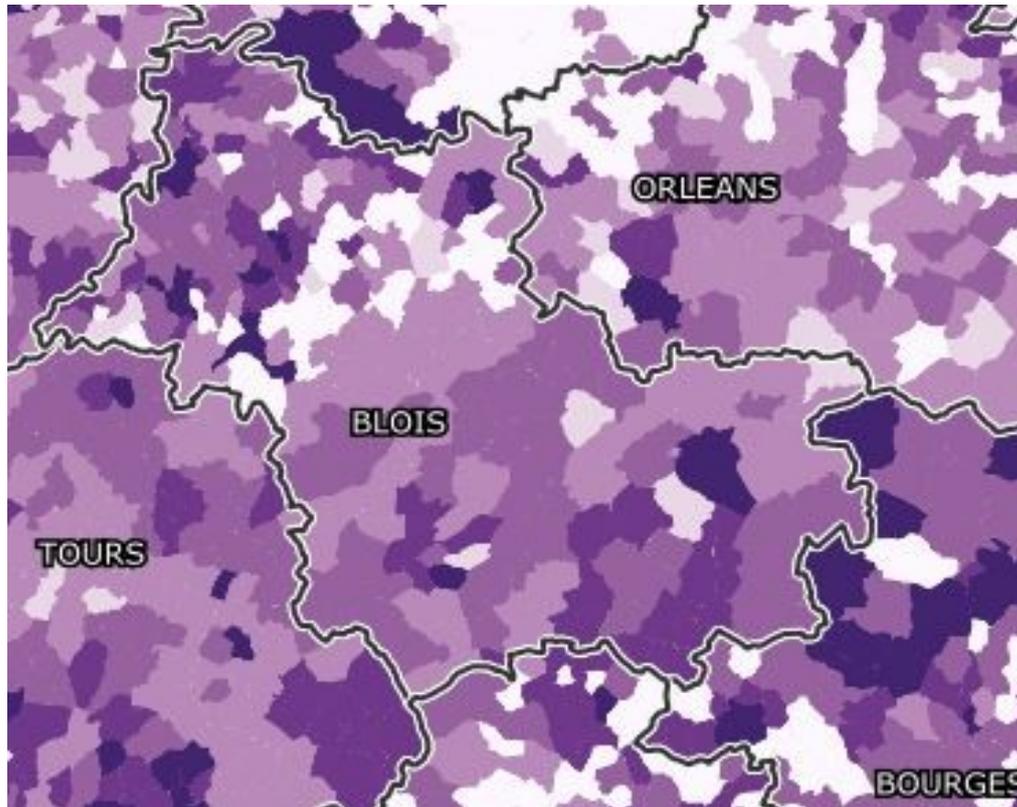

Source : BDNE

### prix global de l'eau

	2018	2019	2020
Loir-et-Cher	4,14	4,16	4,25
France	4,14	4,19	4,30

En 2020 dans le loir-et-Cher, la facture d'eau (eau et assainissement collectif) s'établit à 510 € pour une consommation de 120 m<sup>3</sup> soit un prix moyen de 4,25 € par m<sup>3</sup> contre 4,16 € en 2019 en hausse de 2,16 % contre 2,62 % pour la moyenne nationale

### • Les prélèvements d'eau

- 181 prélèvements d'eau dont 75 forages en nappe phréatique et 6 prises d'eau.
- L'évolution des lieux et opération de prélèvements est remarquablement stable dans le temps.
- De même, une assez grande stabilité des prélèvements, soit environ 25 millions de m<sup>3</sup> prélevés chaque année. En parallèle, la population du Loir-et-Cher est restée quasiment stable sur cette dernière période.

### Evolution du prix global de l'eau

